



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ул. Вильвэнская, д. 6, г. Пермь, 614094
Телефон (342) 207-08-10, Факс (342) 227-09-66
E-mail: perm@zural.gosnadzor.ru, http: www.zural.gosnadzor.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № «08-081-28»

об устранении нарушений обязательных требований
в области электро - теплоэнергетики, энергосбережения
и повышения энергетической эффективности

“ 20 ” октября 2017 г.
(дата составления)

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Кыновская средняя
общеобразовательная школа № 65»

(наименование юридического лица)

Законному представителю
МБОУ «Кыновская СОШ № 65»

(наименование юридического лица)

Юридический адрес: 618966, г. Лысьва,
пос. Кын, ул. Железнодорожная, 59

Почтовый адрес: 618966, г. Лысьва,
пос. Кын, ул. Железнодорожная, 59

На основании Акта проверки от 20 октября 2017 г № 08-081-28 ,
руководствуясь ч.1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля», Положением о Федеральной службе по
экологическому, технологическому и атомному надзору, утверждённым Постановлением
Правительства Российской Федерации от 30.07.2004г № 401,
Я, государственный инспектор межрегионального отдела государственного энергетического
надзора Кривошеков И.П.

(должность, фамилия и инициалы лица, выдавшего предписание)

ПРЕДПИСЫВАЮ

устранить выявленные при плановой, выездной проверке
(вид проверки, форма проверки)
МБОУ «Кыновская СОШ № 65»

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

(распоряжение заместителя руководителя Западно-Уральского управления Ростехнадзора от 18 сентября 2017 г. № 1396-рп Козлова В. А. «О проведении плановой выездной проверки Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кыновская средняя общеобразовательная школа № 65»)

(дата распоряжения)

(номер распоряжения)

(наименование распоряжения)

нарушения обязательных требований в установленные сроки:

№ пп.	Характер нарушения, изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативного правового акта, нормативного технического документа	Наименование нормативного документа и номер его пункта (статьи), требования которых нарушены (не соблюдены)	Сроки устранения нарушений
Электрические установки.			
1	График проведения технического обслуживания, планово-предупредительных ремонтов оборудования электроустановок на 2017г. не составлен.	п.1.6.1, п.1.6.3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003	01.02.2018
2	Не составлен перечень технической документации по электрохозяйству.	п.1.8.2 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей	01.02.2018
3	Отсутствует паспорт на находящееся в эксплуатации заземляющее устройство.	п.2.7.15 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей	01.02.2018
4	Не выполняется проверка на соответствие электрических схем(чертежей) фактическим эксплуатационным с отметкой на них о проверке.	п.1.8.5 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей	01.02.2018
5	Назначенные приказом МБОУ «Кыновская СОШ № 65» № 203 от 01.09.2017г ответственный за электрохозяйство Богиш Н.Д. и её заместитель Симак И. не имеют IV гр. по электробезопасности.	п.1.2.7 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей.	01.02.2018
6	Открыто проложенные заземляющие проводники, местами не защищены от коррозии и не окрашены в чёрный цвет	п. 2.7.7 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей.	01.02.2018
7	Отсутствует график очистки светильников.	п. 2.12.12 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей	01.02.2018
8	В щитах освещения с внутренней стороны отсутствуют однолинейные	п. 2.12.5 Правил технической	01.02.2018

	схемы	эксплуатации электроустановок потребителей	
9	Изменения в электроустановках, выполненные в процессе эксплуатации своевременно не отражаются на схемах и чертежах.	п.1.8.3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей	01.02.2018
10	Отсутствует генеральный план с нанесёнными зданиями, сооружениями и подземными электротехническими коммуникациями	п. 1.8.1 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей	01.02.2018
11	В РУ, ЩС, ЩО не все кабели снабжены бирками с указанием, марки, напряжения, сечения, номера или наименования линии, дата монтажа.	п.2.4.5 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей	01.02.2018
12	По истечению установленного нормативно-технической документацией срока службы, технологические системы и электрооборудование не подвергались технологическому освидетельствованию комиссией.	п. 1.6.7. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей.	01.02.2018
13	Предохранители в РЩ не имеют надписей с номинальным током плавкой вставки .	п.п. 3.1.7 , 3.1.4 Правил устройства электроустановок.	01.02.2018
14	ВРУ зданий не снабжены электрозащитными средствами	п .2.2.21 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей.	01.02.2018
15	Не проводятся (более 3 лет) профилактические испытания и измерения электропроводок и электрооборудования.	п. 2.12.17 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей.	01.02.2018
16	Не проводятся проверки срабатывания защиты при коротком замыкании.	п. 2.7.16. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей	01.02.2018


Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо направить в письменной форме в установленные сроки в межрегиональный отдел государственного энергетического надзора Западно-Уральского управления Ростехнадзора по адресу: г. Пермь, ул. Вильвенская, 6.

Для полного выполнения предписания рекомендуется разработать план мероприятий с указанием конкретных сроков и лиц, ответственных за устранение нарушений, и представить в письменной форме в семидневный срок в Западно-Уральское управление Ростехнадзора по адресу: г. Пермь, ул. Вильвенская, 6.

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

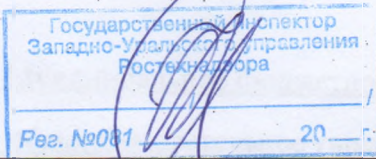

С предписанием ознакомлен :

Базганова Наталья Ивановна 
(ФИО, подпись)

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи

(ФИО инспектора, зафиксировавшего отказ, подпись)

Лицо, вынесшее предписание:
Государственный инспектор
межрегионального отдела
государственного энергетического
надзора


Reg. №081 / 20
(подпись) 

И.П.Кривошеков

Экземпляр предписания на _____ 4 _____ листах для исполнения получен

(кол-во листов предписания)

И.О. Директора МБОУ «Кыновская СОШ № 65», Базганова Наталья Ивановна
20.10.2017г

(должность, ФИО, подпись, дата)

